



PLANTA DA TOMADA D'ÁGUA

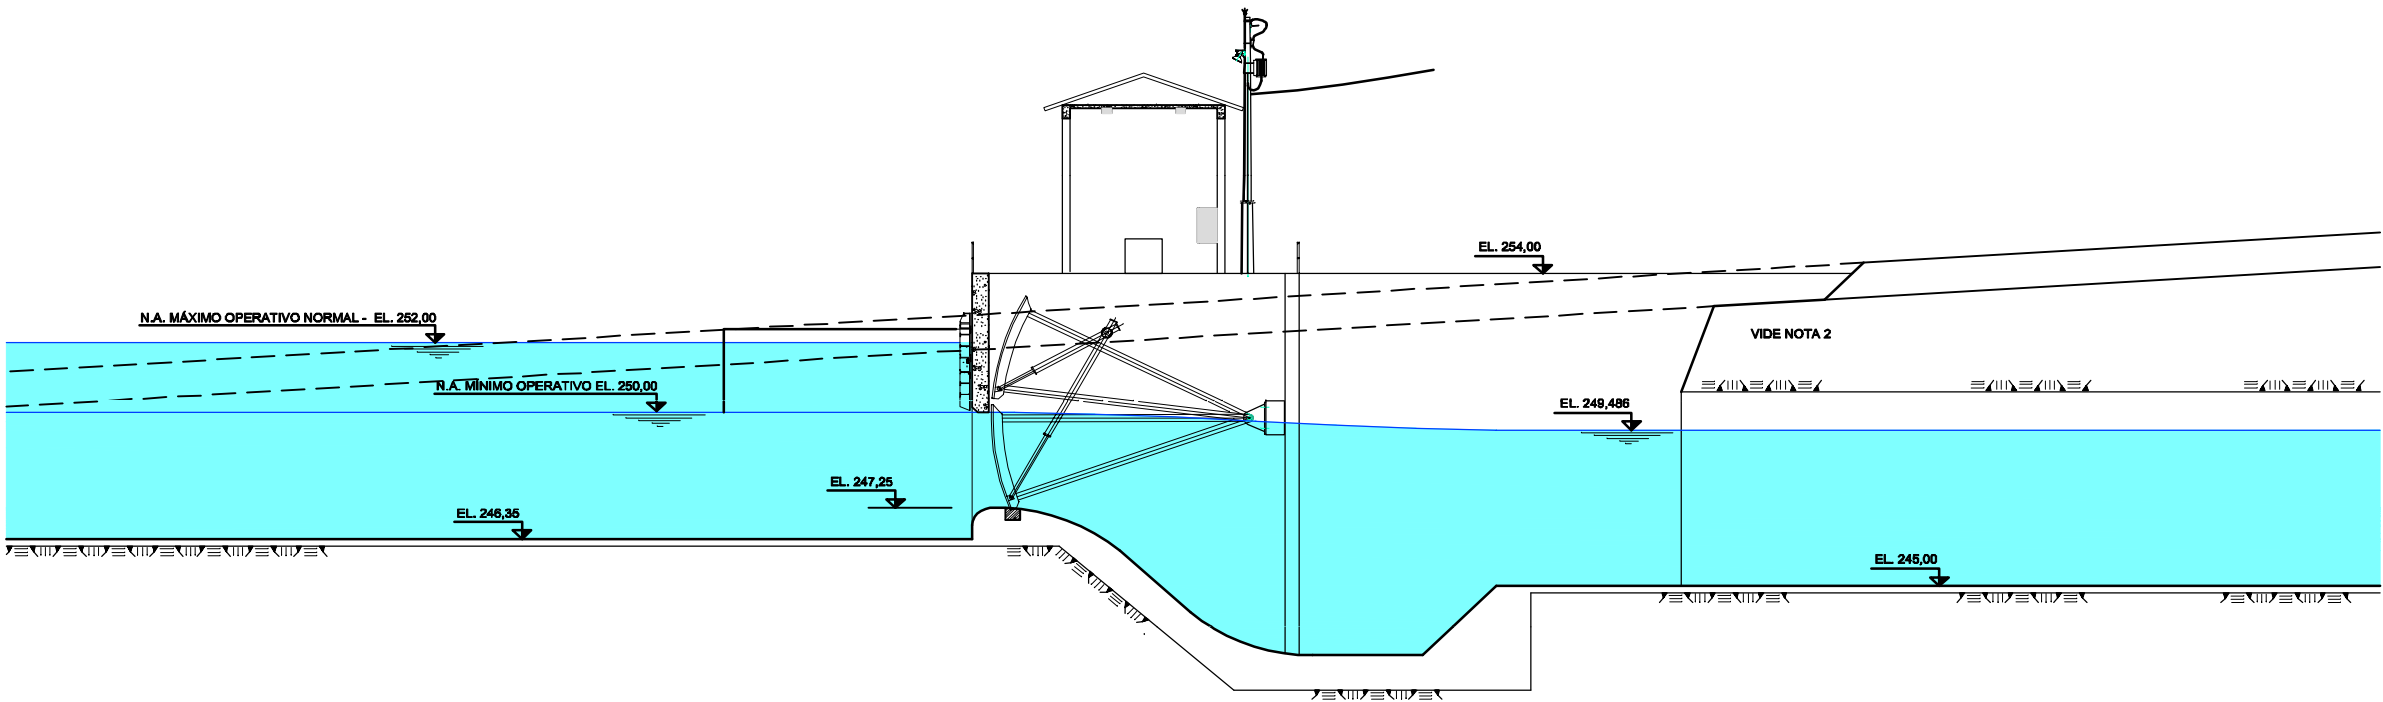

CORTE TÍPICO



R E V.	PROJETISTA			CLIENTE		
	DESCRIÇÃO	VER.	APR.	DATA	LIB.	DATA

Nº CODEVASF :



MAPA CHAVE

NOTA

- ELEVAÇÕES E DIMENSÕES EM METRO
- A LOCALIZAÇÃO DO EMBOQUE DO TÚNEL DEVERÁ SER AJUSTADA NO PROSSEGUIMENTO DOS ESTUDOS PARA GARANTIR COBRIMENTO MÍNIMO NECESSÁRIO.

REFERÊNCIA

- 509-CDF-XGO-A1-V400 - SISTEMA DE ADUÇÃO - PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL.



PROJETO	A.L.F.	DATA	06 / 01 / 09
PROJETISTA	DES. EAS	DATA	
VERIFICAÇÃO	A.C.M.M.	DATA	
APROVAÇÃO	A.C.M.M.	VISTO	M.D.R. DATA



SISTEMA XINGÓ

VIABILIDADE SÓCIO-TÉCNICA-ECONÔMICA E AMBIENTAL DO APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DE RECURSOS NATURAIS

SISTEMA DE ADUÇÃO
TOMADA D'ÁGUA NO RESERVATÓRIO
DE P. A. IV

SUBSTITUI	SUBSTITUÍDO POR	ESCALA INDICADA
DES. Nº	509-CDF-XGO-A1-V455	REV. 0/A