REV.	PROJETISTA DESCRIÇÃO	VER.	APR.	DATA	CLIENTE APR.	DATA	LIB.	DATA

Nº CODEVASF :

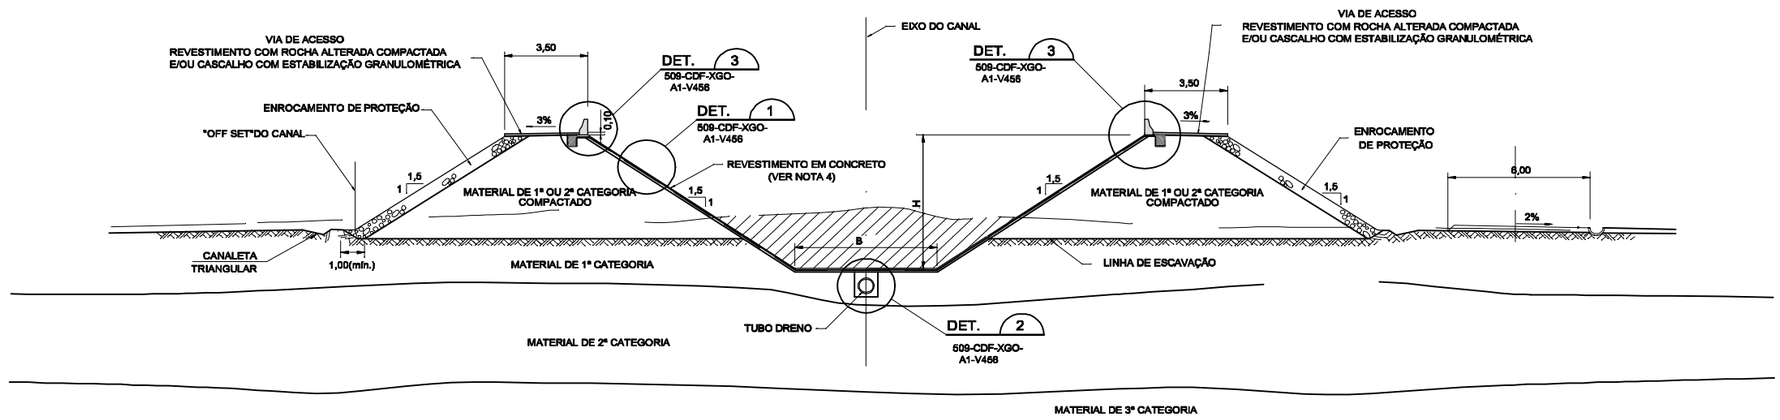

SEÇÃO MISTA
ESC. 1:125

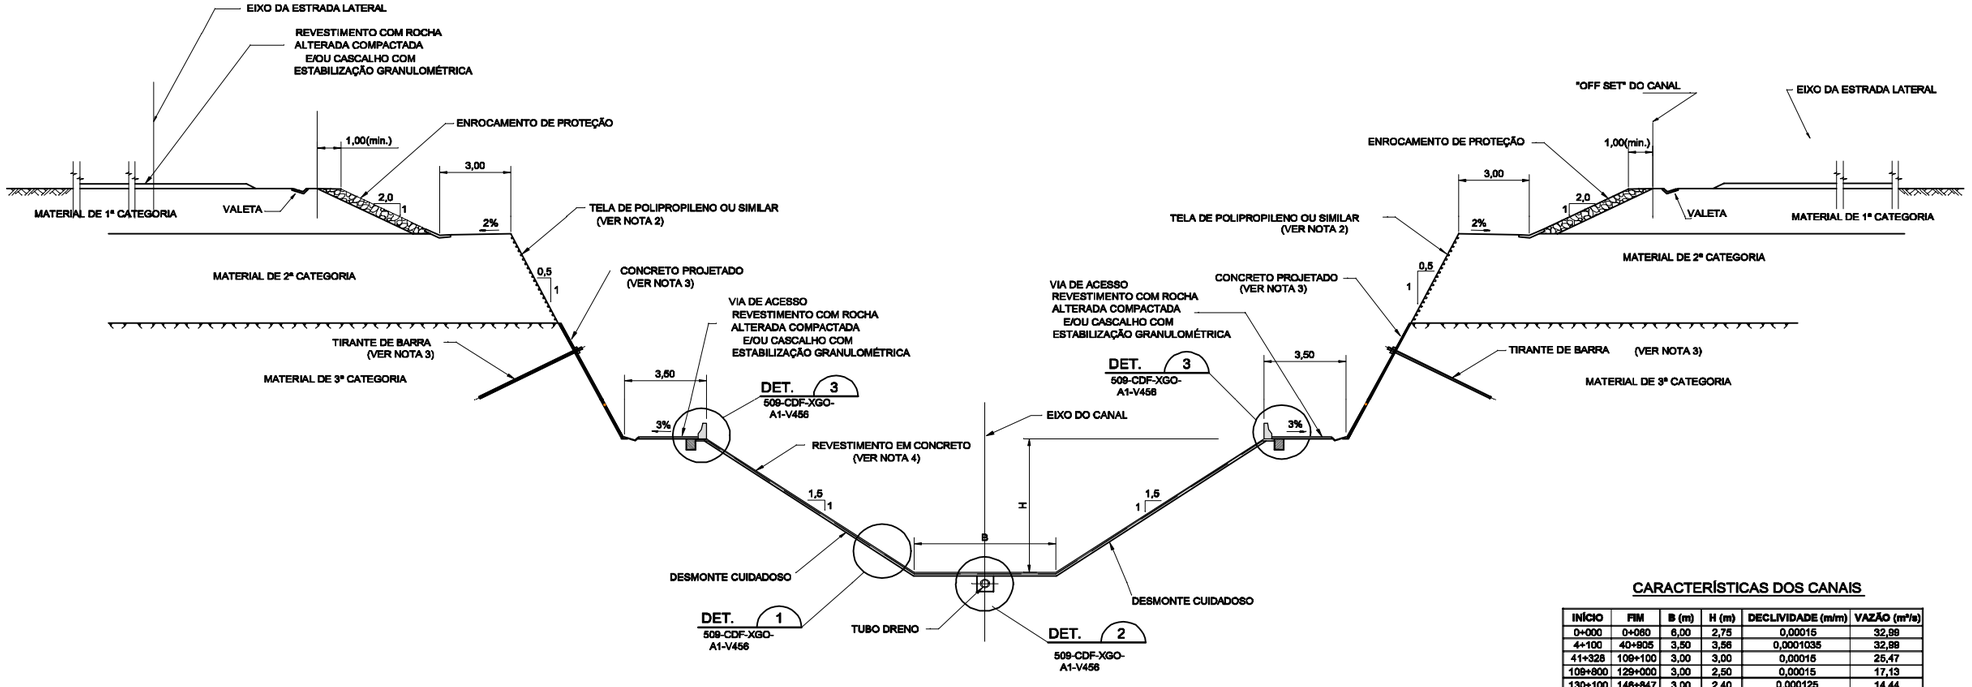

SEÇÃO TÍPICA EM CORTE
ESC. 1:125

CARACTERÍSTICAS DOS CANAIS

INÍCIO	FIM	B (m)	H (m)	DECLIVIDADE (m/m)	VAZÃO (m³/s)
0+000	0+060	6,00	2,75	0,00015	32,89
4+100	40+905	3,50	3,56	0,0001035	32,89
41+328	109+100	3,00	3,00	0,00015	26,47
109+800	129+000	3,00	2,50	0,00015	17,13
130+100	148+847	3,00	2,40	0,000125	14,44
148+400	178+131	3,00	2,35	0,000125	13,71
178+510	199+380	3,00	2,25	0,000125	12,78
200+010	232+750	3,00	2,10	0,000125	10,83
233+020	248+350	3,00	2,05	0,000125	10,25
248+550	271+010	3,00	1,95	0,000125	9,35
271+170	305+480	3,00	1,85	0,000125	8,29

MAPA CHAVE

NOTAS

1- ELEVAÇÕES E DIMENSÕES EM METRO.

2-NOS TALUDES COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA OS MESMOS SERÃO PROTEGIDOS COM TELA DE POLIPROPILENO PARA CONTENÇÃO DE EVENTUAIS BLOCOS SOLTOS E/OU INSTÁVEIS.

3-NOS TALUDES EM ROCHA SERÁ FEITO TRATAMENTO ESPORÁDICOS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO COM FIBRAS METÁLICAS E/OU INSTALAÇÃO DE TIRANTES DE 10t.

4-O CONCRETO DEVERÁ APRESENTAR fck=15MPa AOS 28 DIAS E 0,6kg/m³ DE FIBRA SINTÉTICA DO TIPO "CRACK-STOP" OU SIMILAR.

5-A GEOMEMBRANA A SER EMPREGADA PODERÁ SER DE PVC (COM GEOÊXTIL NÃO TECIDO EM AMBAS AS FACES) OU DE PEAD TEXTURIZADO (COM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO SÓ SOB A GEOMEMBRANA).

ENGECORPS
Corpo de Engenheiros Consultores

PROJETO	A.L.F.	F.C.	DATA 14 / 11 / 08
PROJETISTA		DES. E.A.S	DATA
VERIFICAÇÃO	A.P.R.		DATA
APROVAÇÃO	A.C.M.M.	VISTO M.D.R.	DATA

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

SISTEMA XINGÓ

VIABILIDADE SÓCIO-TÉCNICA-ECONÔMICA E AMBIENTAL DO APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DE RECURSOS NATURAIS

SISTEMA DE ADUÇÃO
SEÇÕES TÍPICAS E DETALHES DO CANAL EM CORTE E SEÇÃO MISTA

SUBSTITUI	SUBSTITUÍDO POR	ESCALA INDICADA
DES. Nº 509-CDF-XG0-A1-V457		REV. 0/A