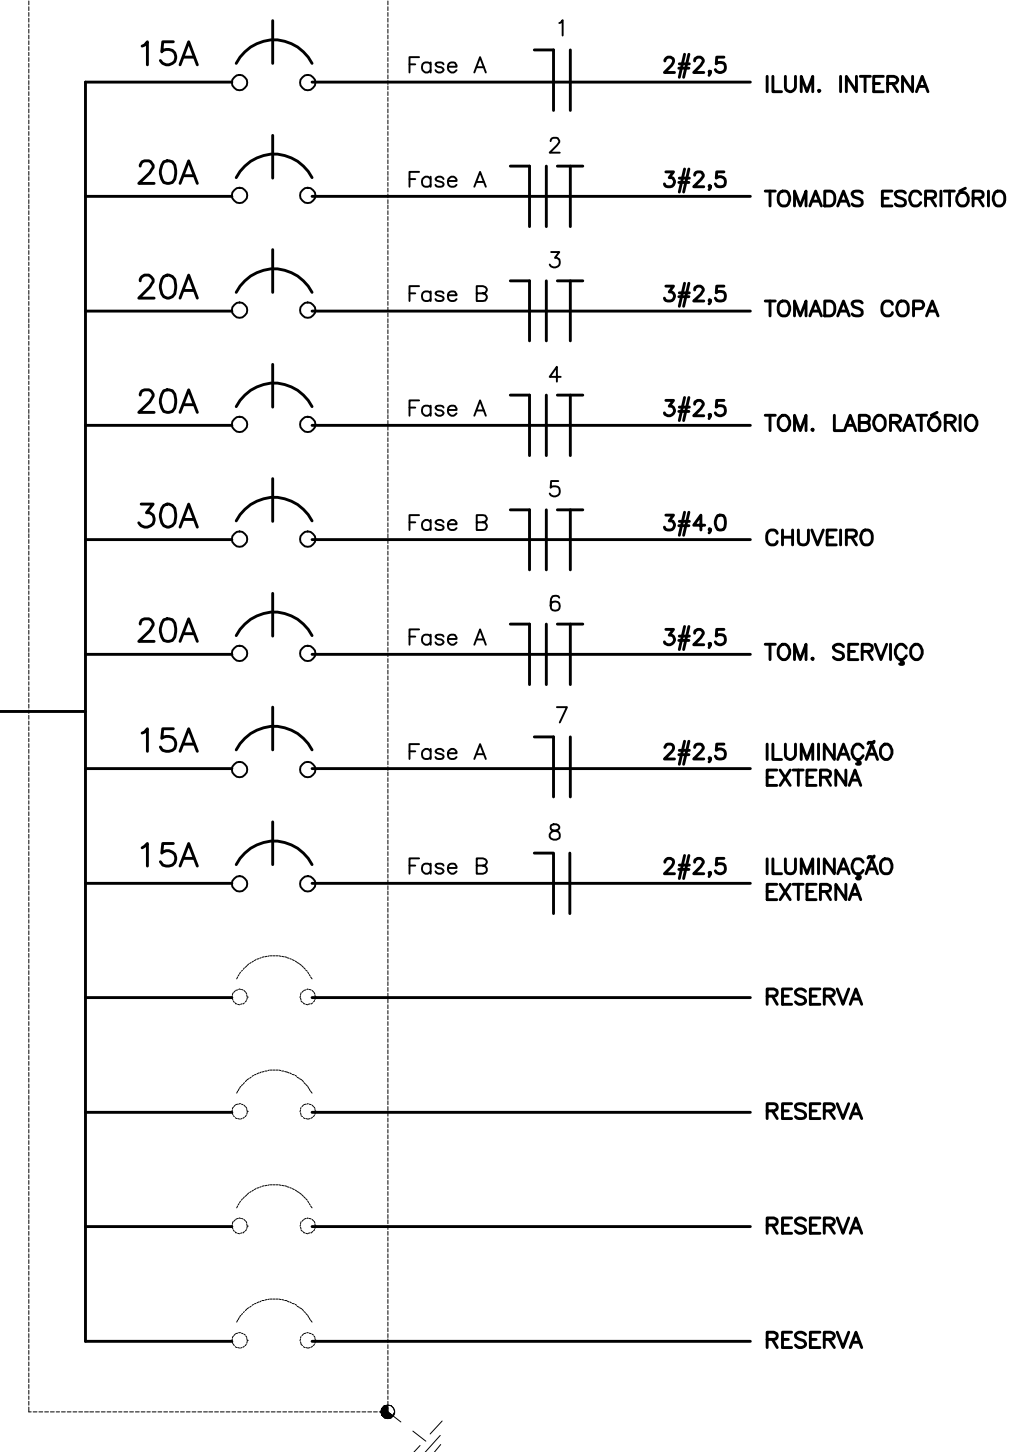


QDLF/CASA DE CONTROLE

0	08/09	EMISSÃO					
No.	Data	Discriminação	Verificação	Aprovação	No. Documento	Título	
		Revisões				Documentos de Referência	

- 2) Os condutores para instalações externas (para alimentação e comando), devem ser de cobre, isolamento PVC 1000V, do tipo Sintenax (Pirelli) ou similar.
- 3) A quantidade de hastes e soldas exotérmicas estão especificadas na folha de locação com malhas de aterramento.

JOÃO CARLOS LOBO REZENDE
ENGENHEIRO ELETRICISTA — CREA-GO 6017/D

RUA 105, N° 126, SETOR SUL, GOIÂNIA - GO
FONE (62) 3092-2648 / 8408-0088 _ jclrengenharia@gmail.com

INFRA ESTRUTURA URBANA LTDA

DIES:	HAX JS	DATA:	RUBRICA:
PROJ.			
ENG°	João Carlos Lobo Rezende - CREA n° 6017/D-GO		
COORD.	Karla Isabelita S. Mendes - CREA n° 12.600/D-DF		
SIA 04 Set Lote 15 sala 103/104 - SETOR DE INDUSTRIAS - BRASIL-DF FONE: (61) 39637215 - E-mail: aris@terra.com.br			

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNARAÍBA
5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DES/COPIA:	DATA:	LOCAL/CIDADE:	ORDEM:
PROJ/CONFERE:	08/09	CIDADE DE PALMAS DE MONTE ALTO – BA	
ELABORAMENTO:		CONTEUDO:	NÚMERO DE ORDEM:
		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PROJETO DE ENGENHARIA	
GESTOR:		ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	HISTÓRICO (atrasado):
GERÊNCIA:		ELETRICIDADE SUBESTAÇÃO MONOFÁSICA 15KVIA	ESQUILA:
		VISTAS FRONTAL E LATERAL, UNIFILAR, REL. DE MATERIAS E DET. CX. PASSAGEM	INDICADA:
COORDENADOR:			FOLHA:
			NÚMERO DO CONTRATO:
			2.020.08.00051/00